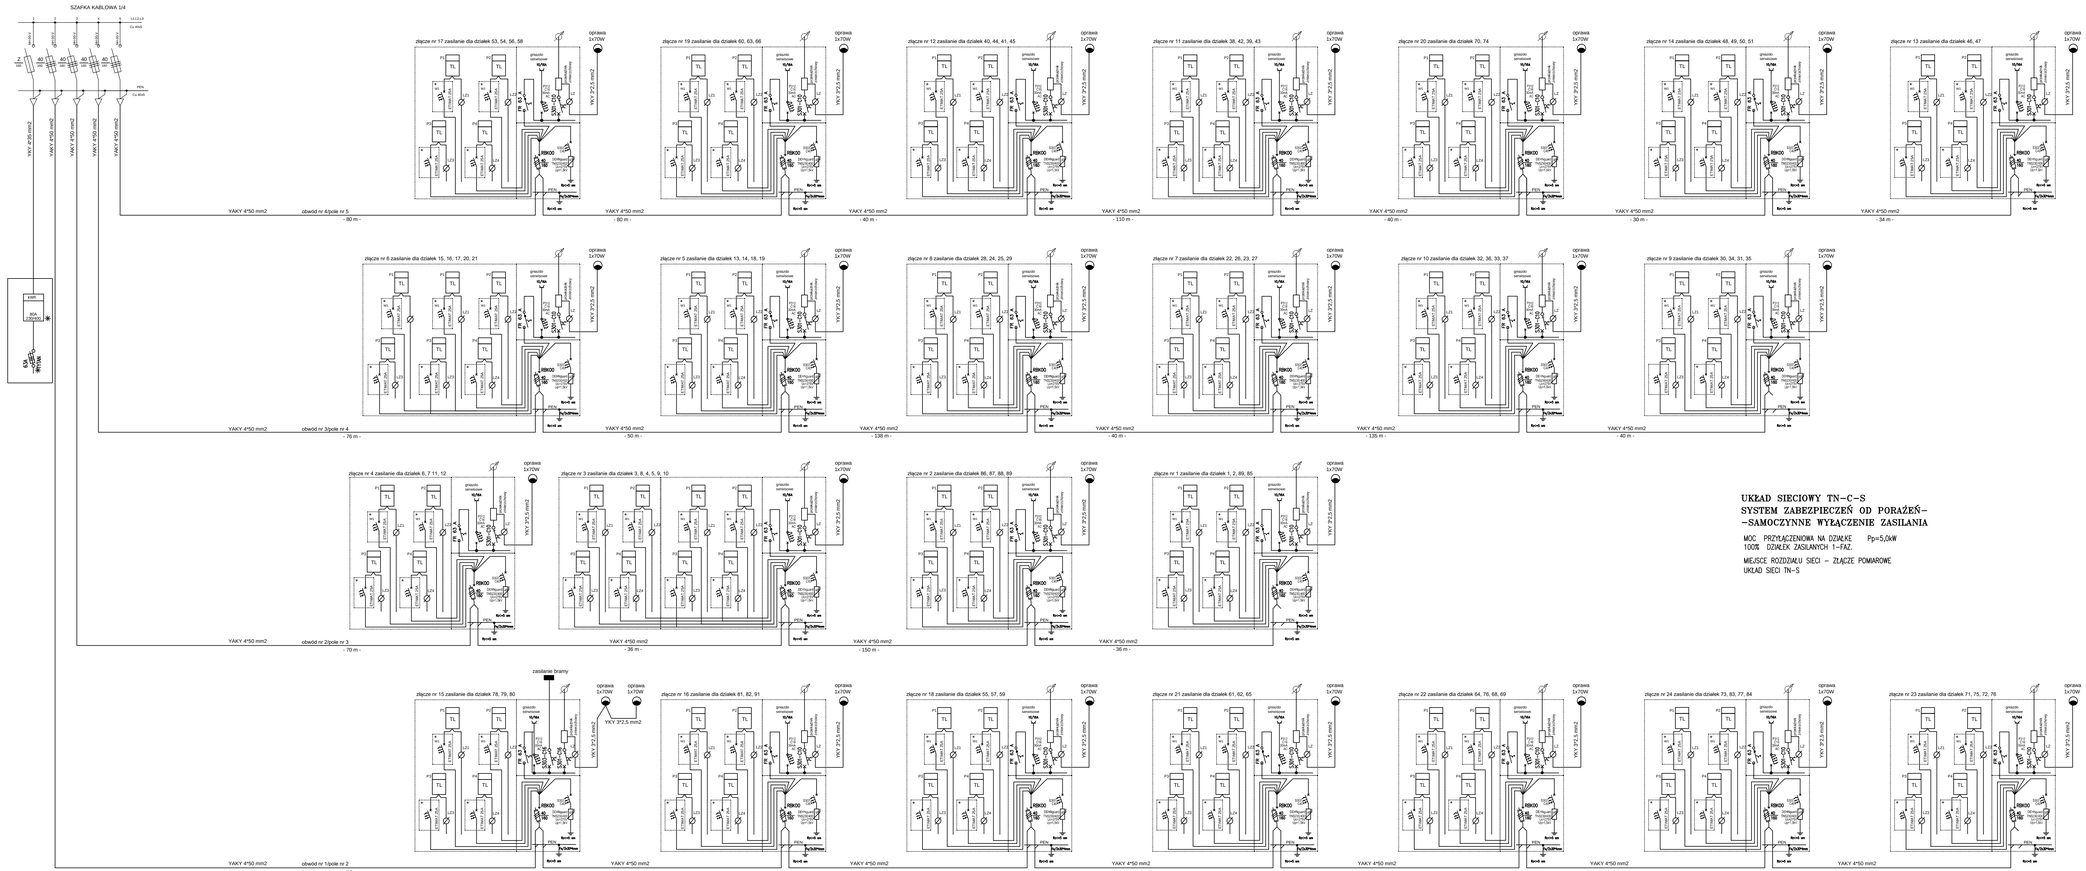

UKŁAD SIECIOWY TN-C-S
SYSTEM ZABEZPIECZEŃ OD PORAŻEŃ-
-SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA

MOC PRZYŁĄCZENIOWA NA DZIAŁKĘ Pp=5,0kW
100% DZIAŁEK ZASILANYCH 1-FAZ.

MIEJSCE ROZDZIAŁU SIECI - ZŁĄCZE POMIAROWE
UKŁAD SIECI TN-S

OBIEKT: ROD ARII w Poznaniu ul. Dojazd - Działki	
INWESTOR: ROD ARII w Poznaniu ul. Dojazd - Działki	BRANŻA: ELEKTRYCZNA
Projektant:	DATA: 06.2019
Opracował:	PODPIS:
Sprawdził:	PODPIS:
TEMAT RYSUNKU: Schemat zasilania	PODPIS:
STADIUM: PROJEKT PRZETARGOWY	SKALA:
	NR RYS: 2